SIEMENS

# Acessório de instalação
# LZ21WWM11

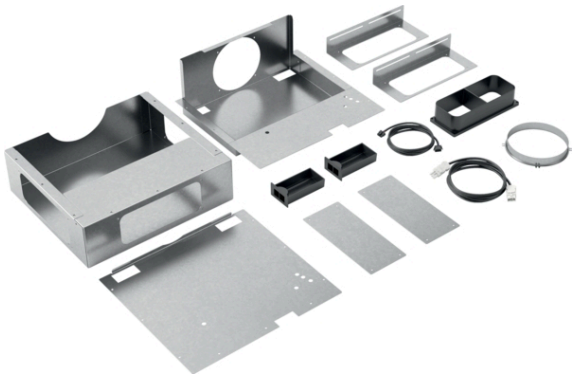

Equipamento interior

Technical data

# Acessório de instalação
# LZ21WWM11

## Equipamento interior

**Acessórios opcionais**

- Composto pelas peças necessárias para a instalação do motor em separado da unidade de ventilação até 3 metros.

# Acessório de instalação
# LZ21WWM11

## Desenhos à escala

Medidas em mm

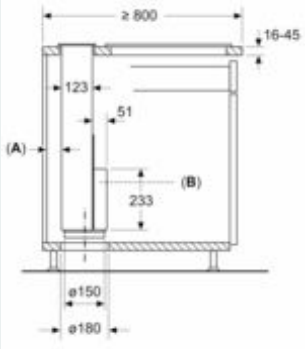


**A:** ≥ 20 mm entre zona de aspiração do Guided Air e parede do móvel
**B:** Cobertura tem de estar sempre acessível

Medidas em mm
**Instalação homogénea (acessórios especiais necessários)**

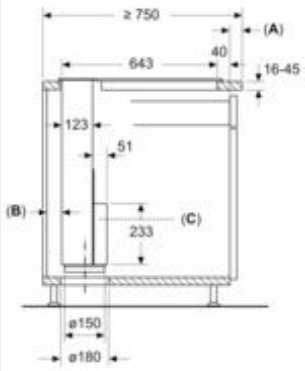


**A:** Sobressaliência bancada - corpo

Medidas em mm

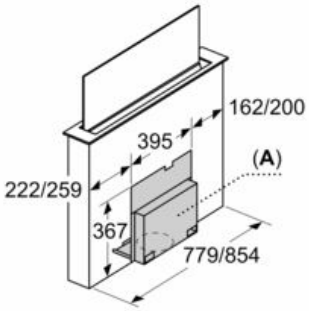


**A:** O acesso a toda a cobertura tem de estar assegurado mesmo após a instalação.

A cobertura pode ser instalada na parte da frente ou de trás do aparelho.

**Ilustração exemplificativa**

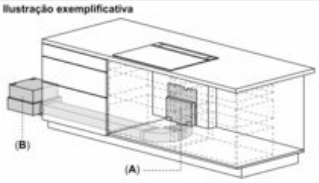


**A:** Cobertura tem de estar sempre acessível
**B:** Distância entre unidade do motor e aparelho, máx. 3 m
Unidade do motor tem de estar sempre acessível

**Ilustração exemplificativa**

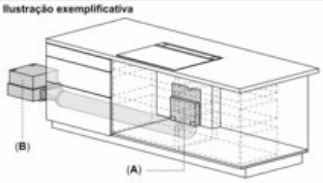


**A:** Cobertura tem de estar sempre acessível
**B:** Distância entre unidade do motor e aparelho, máx. 3 m
Unidade do motor tem de estar sempre acessível

**Ilustração exemplificativa**

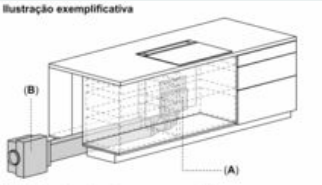


**A:** Cobertura tem de estar sempre acessível
**B:** Distância entre unidade do motor e aparelho, máx. 3 m
Unidade do motor tem de estar sempre acessível

# Acessório de instalação
# LZ21WWM11
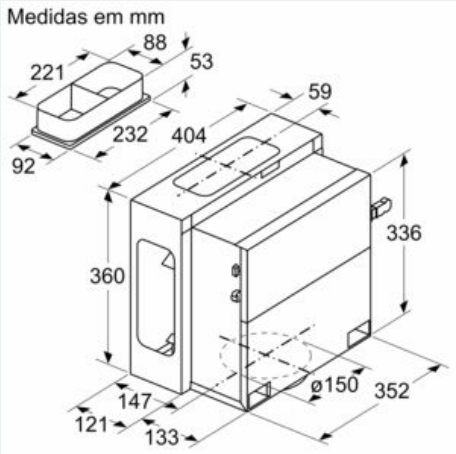
## Desenhos à escala